1 20szt MUNDIAL 150lx 105x68m 6masztów h=16m

1.1 Opis, 20szt MUNDIAL 150lx 105x68m 6masztów h=16m

1.1.1 Plan pomieszczenia

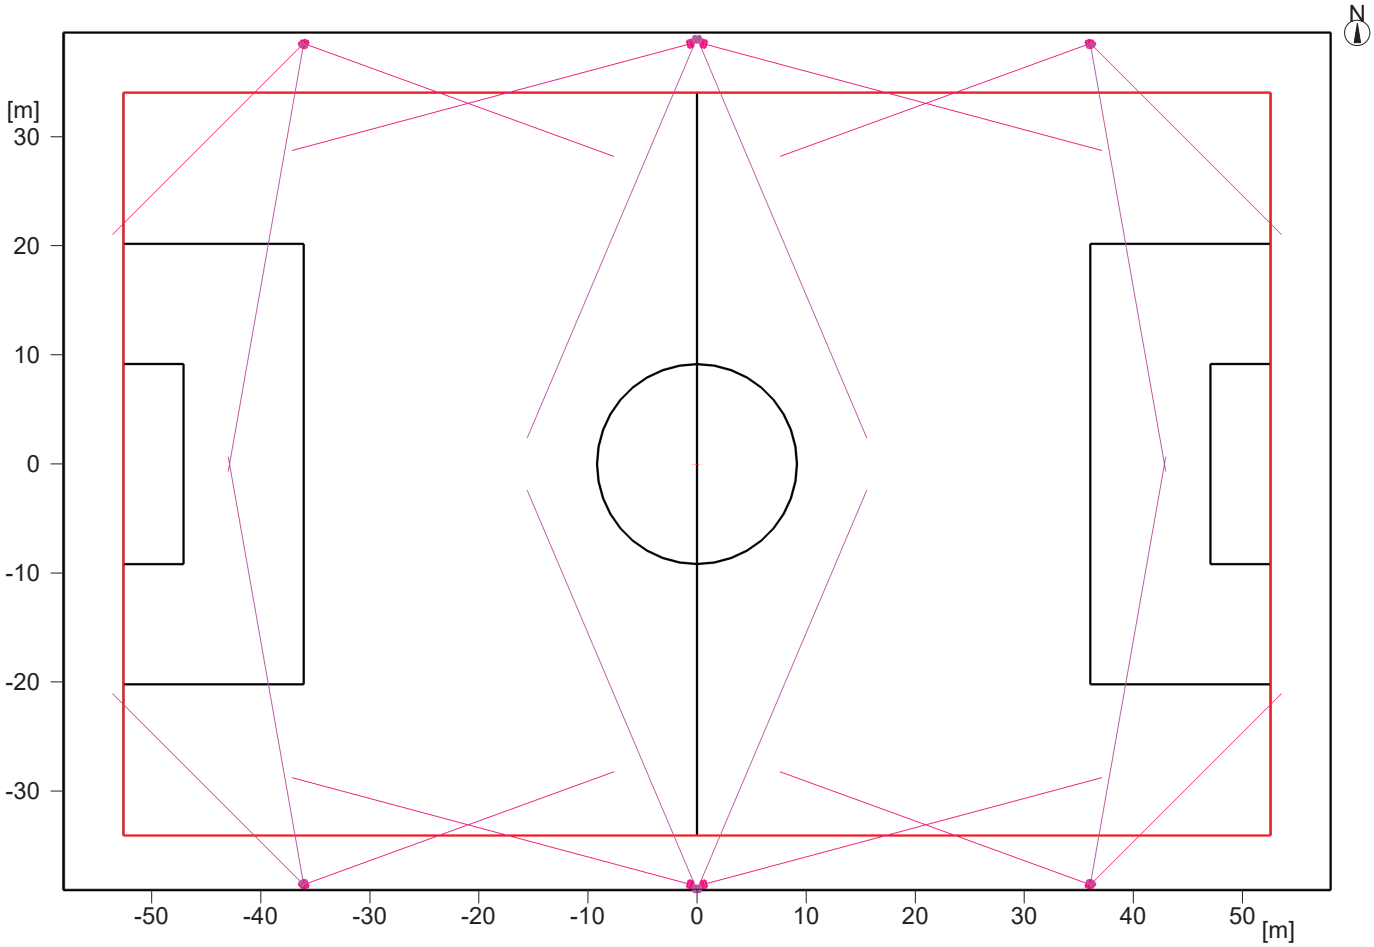

1 20szt MUNDIAL 150lx 105x68m 6masztów h=16m

1.2 Skrót wyników, 20szt MUNDIAL 150lx 105x68m 6masztów h=16m

1.2.1 Podgląd wyników, Sports ground 1.1

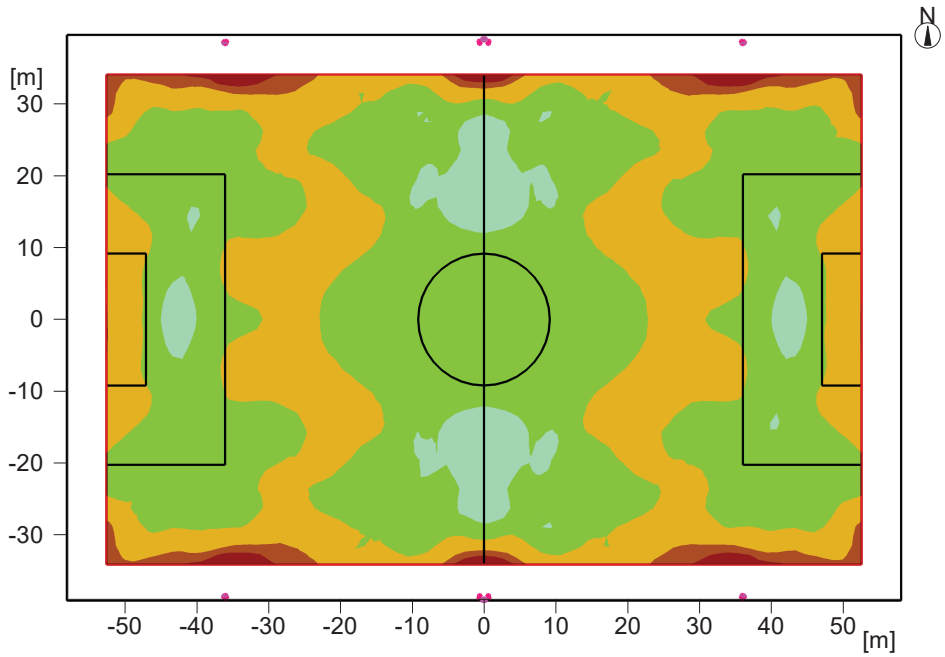



Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne

Użyty algorytm obliczeń	średnia ilość odbić
Wysokość obszaru pomiarowego	0.00 m
Współcz. utrzymania	0.80
Całkowity strumień św. źródeł	2760000 lm
Moc całkowita	29212 W
Moc na powierzchnię(9106.00 m2)	3.21 W/m2 (2.12 W/m2/100lx)

Natężenie oświetlenia

Średnie natężenie oświetlenia	Eśr	151 lx
Min. natężenie oświetlenia	Emin	91 lx
Max. natężenie oświetlenia	Emax	226 lx
Równomierność n1	Emin/Em	1:1.65 (0.61)
Równomierność n2	Emin/Emax	1:2.48 (0.4)

Typ Nr \Producent

Thorn Lighting

12 8
Nr zamówienia : 96002378 (V2)
Nazwa oprawy : MUNDIAL 2KW S/S WB WI HQITS
Źródła oświetlenia: : 1 x HIT-DE OSS 2000W 2075 W / 210000 lm

14 12
Nr zamówienia : 96010429 (V2)
Nazwa oprawy : MUNDIAL 1KW S/S HQI-TS WB WI
Źródła oświetlenia: : 1 x HIT-DE 1000W 1051 W / 90000 lm

1 20szt MUNDIAL 150lx 105x68m 6masztów h=16m

1.3 Wyniki obliczeń, 20szt MUNDIAL 150lx 105x68m 6masztów h=16m

1.3.1 Tabela, Sports ground 1.1 (E)

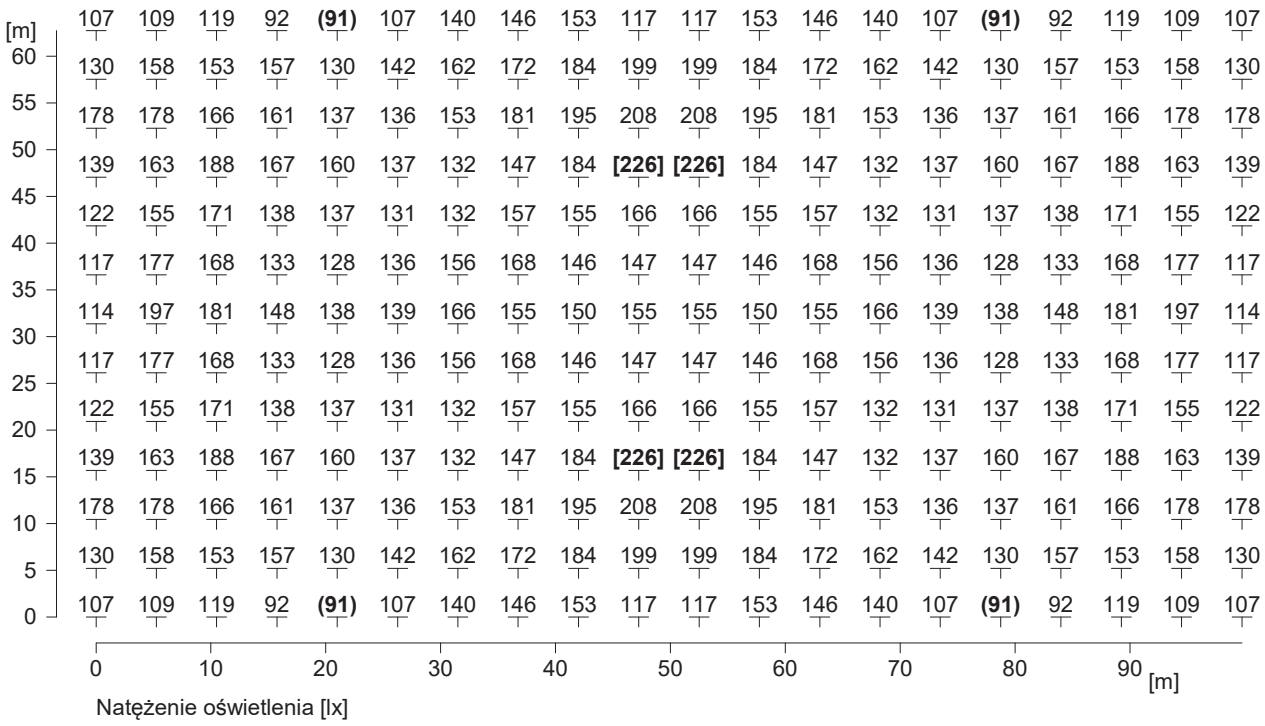



Wysokość płaszczyzny roboczej : 0.00 m

Średnie natężenie oświetlenia	Eśr	: 151 lx
Min. natężenie oświetlenia	Emin	: 91 lx
Max. natężenie oświetlenia	Emax	: 226 lx
Równomierność n1	Emin/Eśr	: 1 : 1.65 (0.61)
Równomierność n2	Emin/Emax	: 1 : 2.48 (0.40)

2 24szt MUNDIAL 250lx 105x68m 6masztów h=16m

2.1 Opis, 24szt MUNDIAL 250lx 105x68m 6masztów h=16m
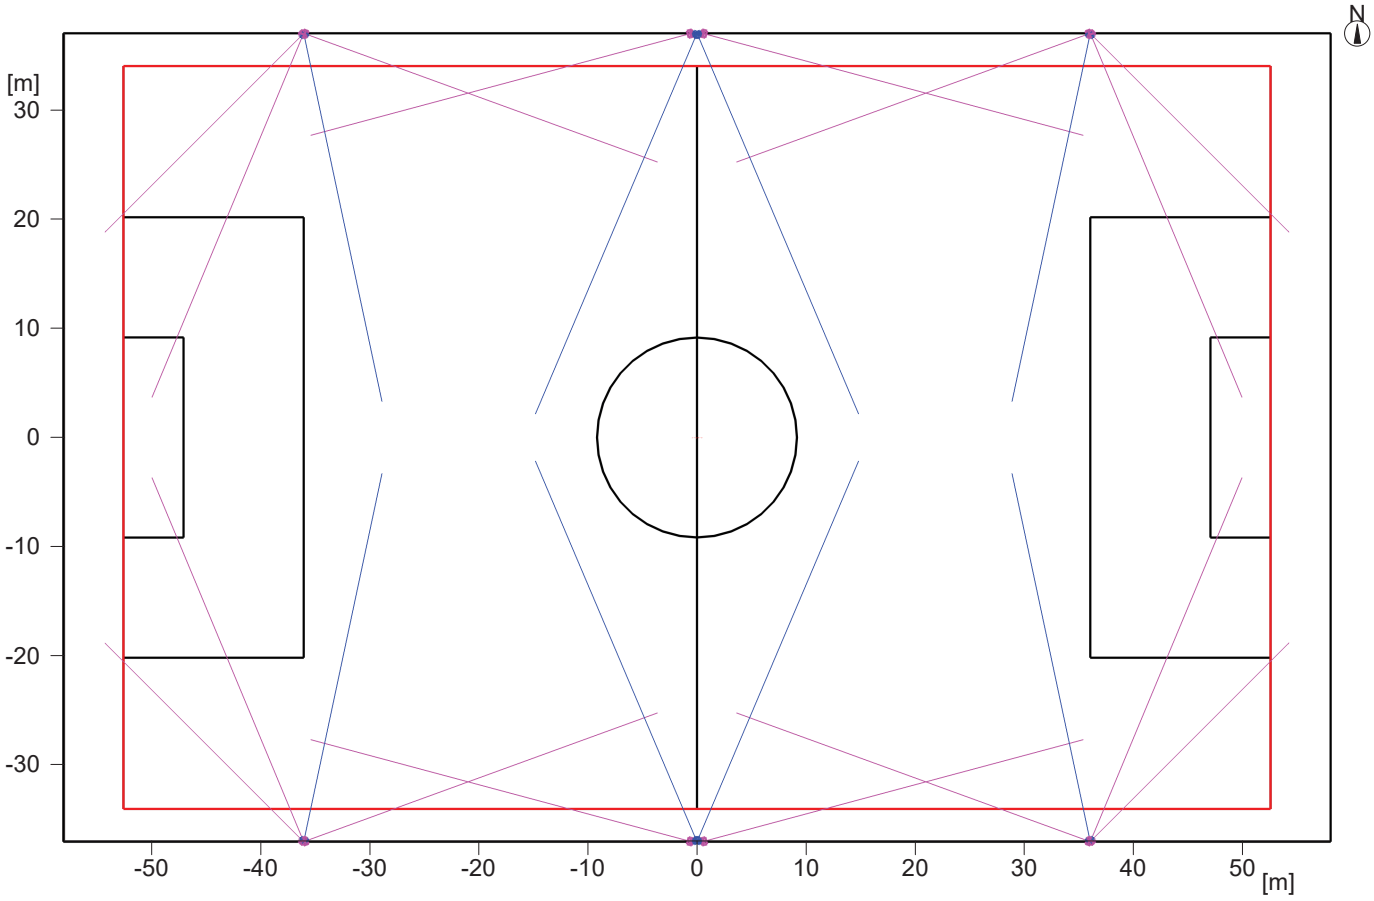
2.1.1 Plan pomieszczenia